


## Изменения к прибору SK-712 в многоблочном исполнении

Ваш прибор изготовлен в нескольких шкафах.

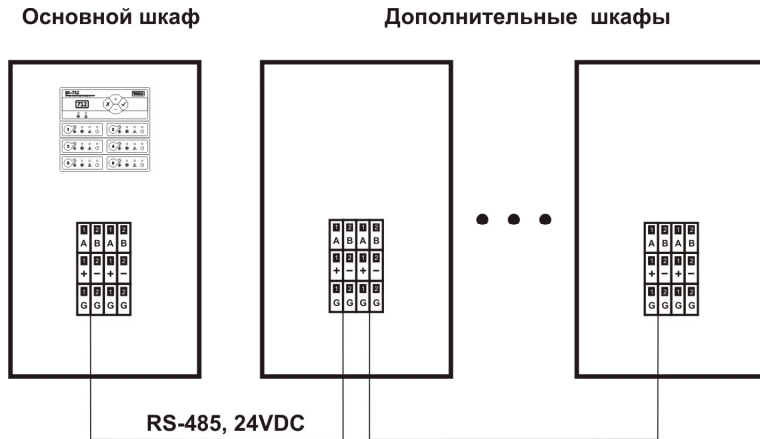

На основном шкафу установлена панель управления с контроллером системы для управления всеми насосами и плата ввода/вывода для подключения внешних датчиков системы.

В дополнительных шкафах смонтированы отдельные каналы для подключения насосов. Количество дополнительных шкафов зависит от компоновки конкретного прибора.

При монтаже прибора необходимо соединить шкафы между собой при помощи межблочного кабеля (входит в комплект прибора, стандартная длина – 3 метра – витая пара, количество кабелей соответствует количеству дополнительных шкафов). Для подсоединения межблочного кабеля в шкафы установлены специальные межблочные клеммники. Подсоединение осуществляется в соответствии со следующей таблицей:

11	12	13	14
■	■	■	■
A	B	A	B
■	■	■	■
+	-	+	-
■	■	■	■
G	G	G	G

или



для SK-712/W

для SK-712/d, /sd, /ss

Обозн.	для SK-712/d, /sd, /ss	для SK-712/w
A	корич.	корич.
B	корич.-бел.	корич.-бел.
+	син.+оран.	син.+оран.+зел.
-	син.-бел.+ оран.-бел	син.-бел.+ оран.бел.+зел.-бел.
G	зел..+зел.-бел.	-